



Korcolt fedésekben fal melletti
szellőző bádogos anyagszükségletei

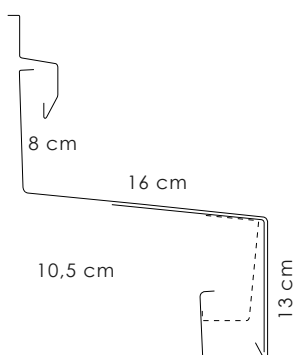

Kiterített szélesség 40 cm:

Korcok	$1,75 \times 0,08 \times 0,165$	$= 0,023 \text{ m}^2$
Kalap/korc	$2/1,92 \times 1,05 \times 0,40$	$= 0,437 \text{ m}^2$
Viharléc	$0,166 \times 1,05$	$= 0,174 \text{ m}^2$
Összesen:		$0,634 \text{ m}^2$
Rögzítőszegély	$0,25 \times 1,05$	$= 0,263 \text{ m}^2$
Rovarháló	$0,2 \times 1,05$	$= 0,210 \text{ m}^2$

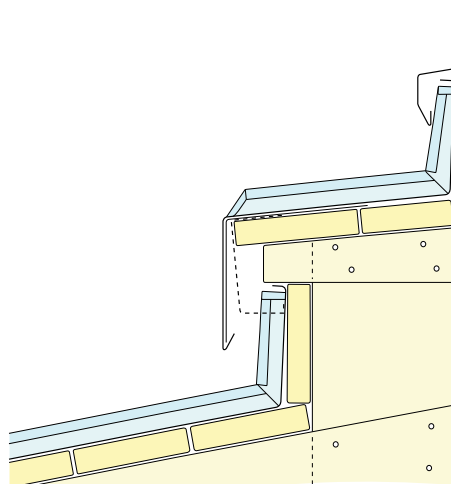

Kiterített szélesség 50 cm:

Korcok	$1,75 \times 0,08 \times 0,165$	$= 0,023 \text{ m}^2$
Kalap/korc	$2/1,92 \times 1,05 \times 0,50$	$= 0,547 \text{ m}^2$
Viharléc	$0,166 \times 1,05$	$= 0,174 \text{ m}^2$
Összesen:		$0,744 \text{ m}^2$
Rögzítőszegély	$0,333 \times 1,05$	$= 0,350 \text{ m}^2$
Rovarháló	$0,25 \times 1,05$	$= 0,263 \text{ m}^2$



Kiterített szélesség 60 cm:

Korcok	$1,75 \times 0,08 \times 0,165$	$= 0,023 \text{ m}^2$
Kalap/korc	$2/1,92 \times 1,05 \times 0,60$	$= 0,656 \text{ m}^2$
Viharléc	$0,166 \times 1,05$	$= 0,174 \text{ m}^2$
Összesen:		$0,853 \text{ m}^2$
Rögzítőszegély	$0,333 \times 1,05$	$= 0,350 \text{ m}^2$
Rovarháló	$0,25 \times 1,05$	$= 0,263 \text{ m}^2$